
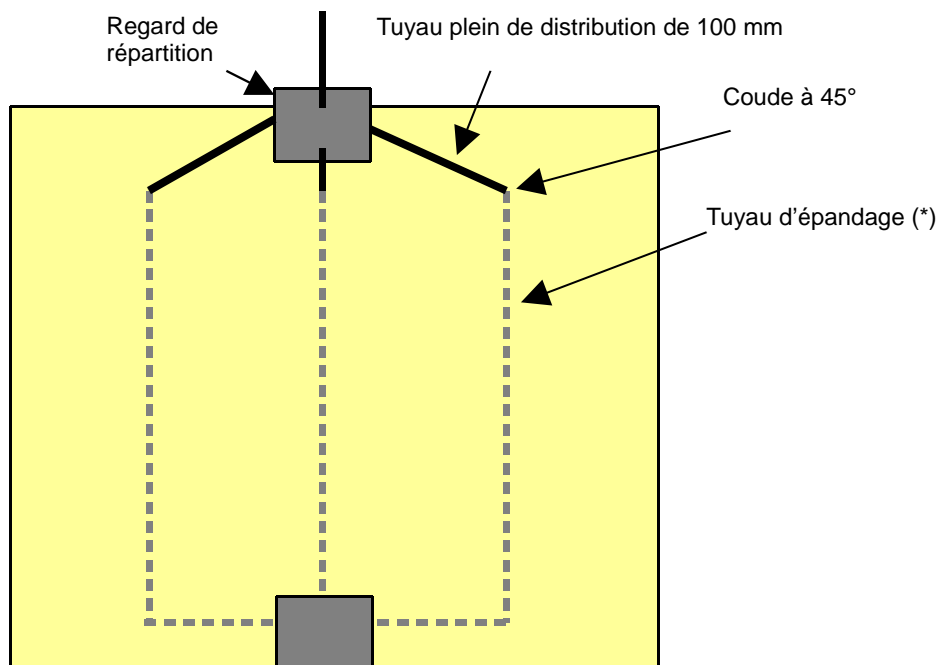


Évacuation des effluents épurés sur le modèle du lit d'infiltration à faible profondeur

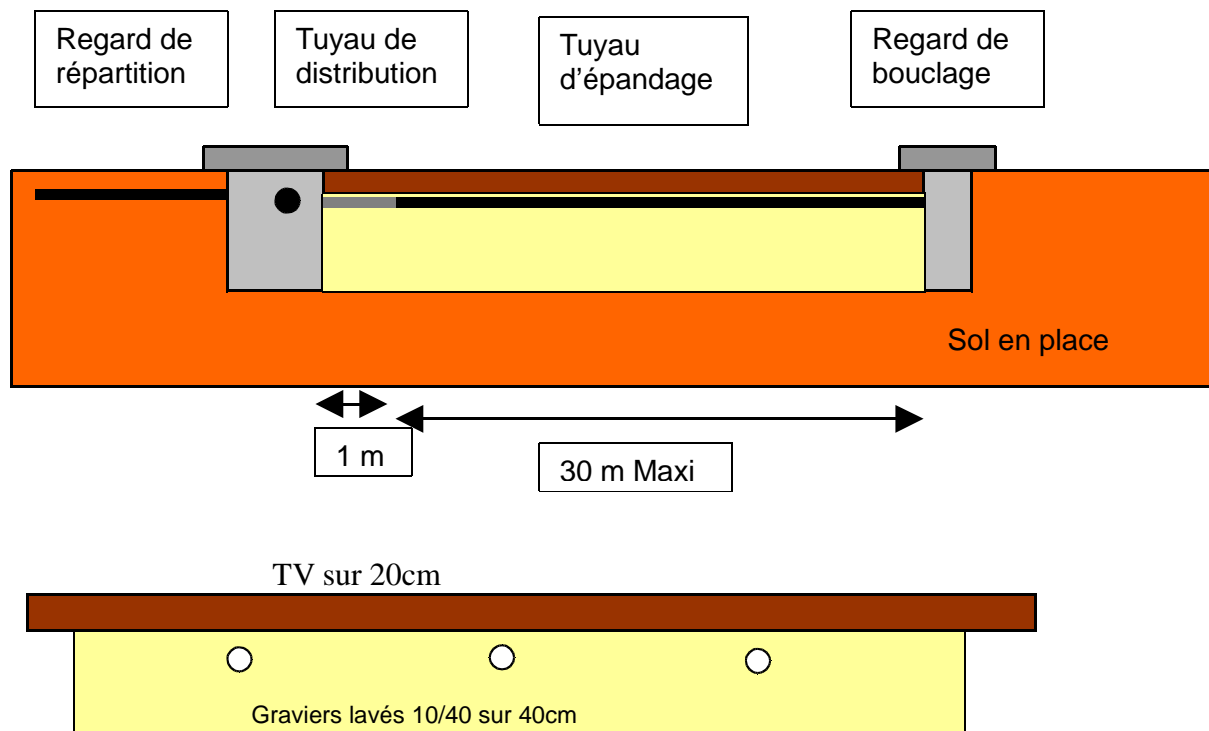

(*) De 2 drains à 5 drains, selon la largeur du lit (écartement mini d'axe en axe de 0,5m).

Mise en œuvre

- Le fond du lit est à 60 cm sous la surface du sol.
- La largeur du front d'épandage est de 8 m maxi.
- La distance d'axe en axe des tuyaux d'épandage est de 0,5 m à 1,5 m.
- La longueur d'un tuyau d'épandage ne doit pas dépasser 30 m
- Le fond des tranchées présente une couche (40 cm) de graviers lavés et calibrés 10/40.
- Les tuyaux d'épandage sont à l'horizontal, dans les 10 cm supérieurs de graviers.
- Un géotextile doit être disposé au-dessus de la couche de graviers.
- La couche de terre végétale ne doit pas dépasser 20 cm d'épaisseur.
- Elle doit être débarrassée de cailloux.